

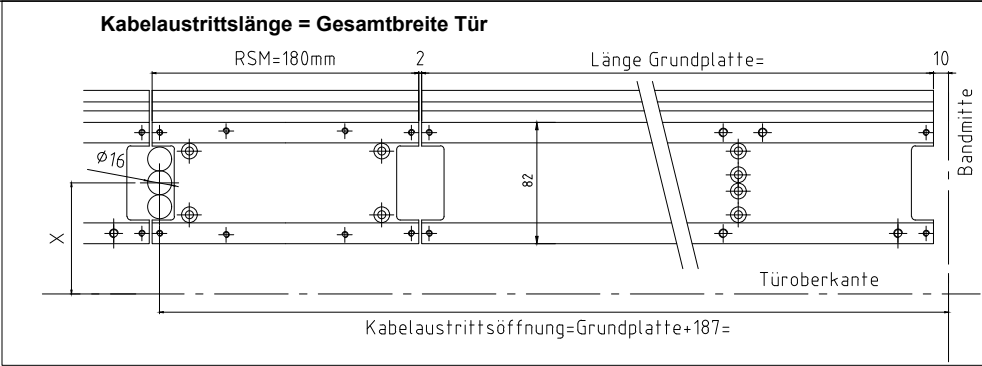


Wichtige Hinweise!
Die Verlegung der Netz- und Steuerleitungen sowie die Positionierung sämtlicher Bedienelemente sind bauseits vor der Montage der Anlage abzuklären. Die Anlage darf während der Nacht NICHT vom Netz getrennt werden.

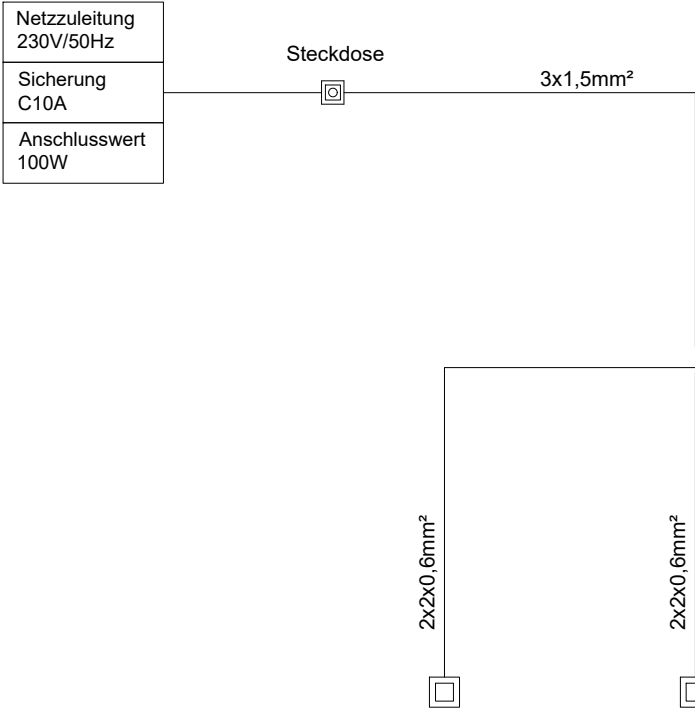

Ansicht Bandseite

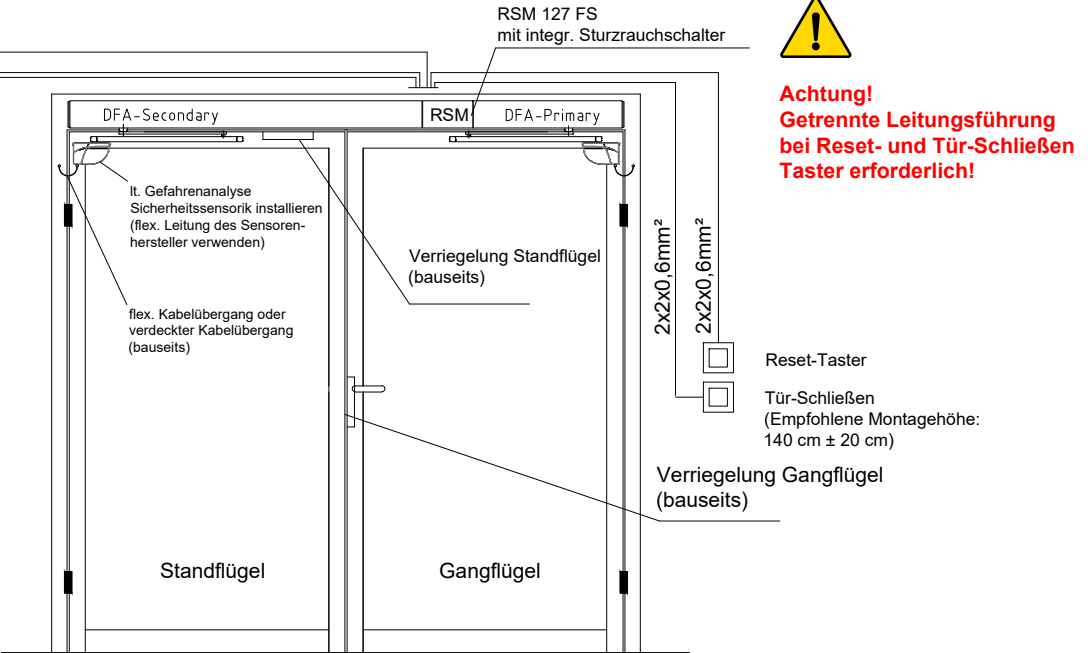

Feststellanlage
Anzahl und Position der Rauchschialter nach Vorgabe der DIBT Richtlinien.
Leistungsüberwachung gemäß DIN EN 14637

ANr.:	
Kunde:	
Kom.:	
ADM:	



Bearb.	20201223	LRM
Gepr.		
Dateiname	Index A	

Maßstab	Farbe
Feststellanlage DFA 127 FSA Kabelverlegeplan, 2-flg., Gangflügel rechts, Gleitgestänge, ziehend	
dfa127 fsa_kvp_2flg_gangflg rechts_ ziehend	Blatt Bl.
Zeichnungsnr: A120-999000306	