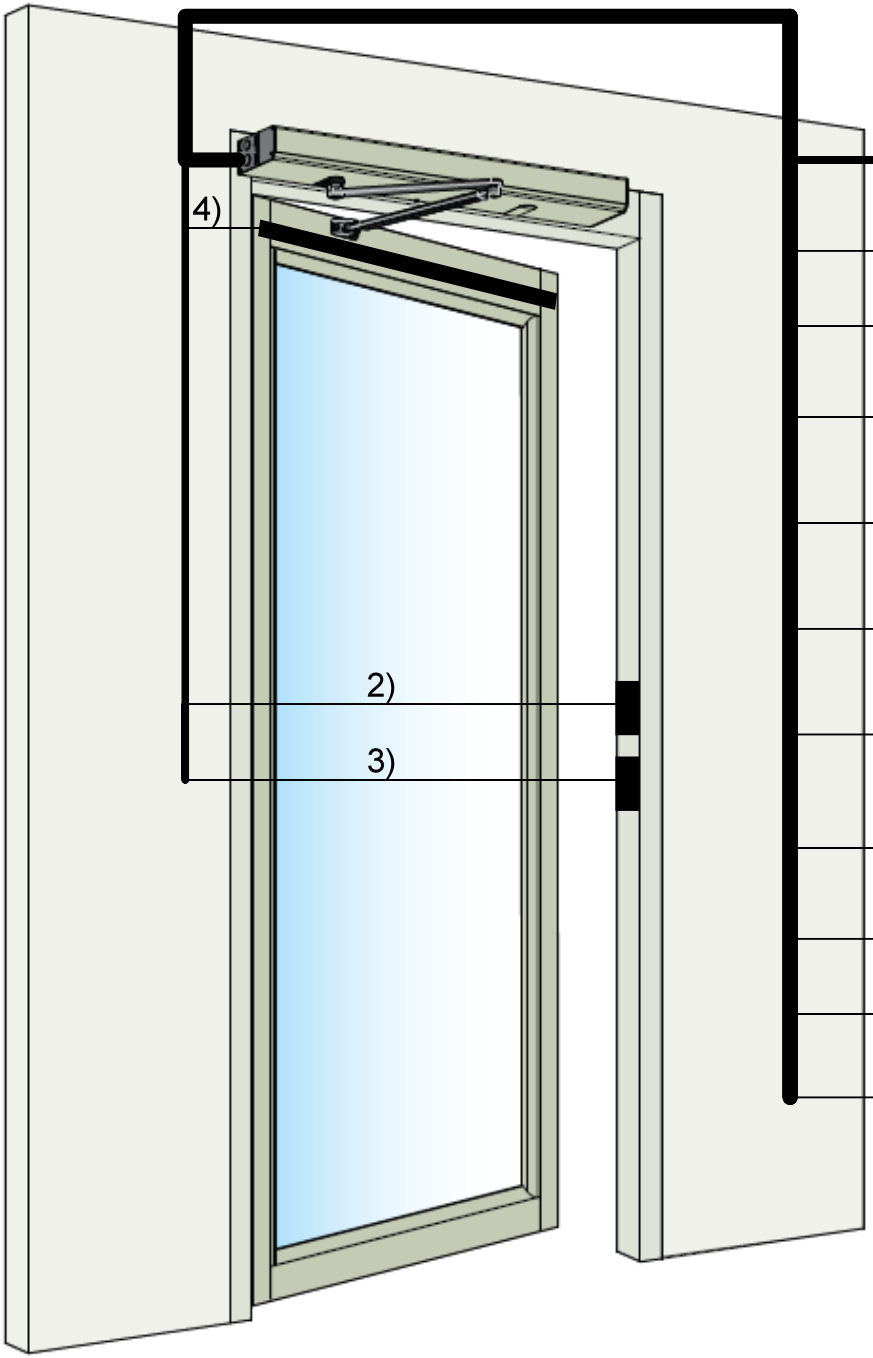

Bauvorhaben: .....

Kunde: .....

☐ bauseitige Netzzuleitung: 230 V AC; 50-60 Hz; max. 10 A
mit bauseitig allpolig abschaltbarem Hauptschalter
NYM 3 x 1,5 mm²

☐ automatische(r) / manuelle(r) innere(r) Impulsgeber
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ automatische(r) / manuelle(r) äußere(r) Impulsgeber
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Rauchschalter; Anzahl: .....
Getrennte leitungsführung oder im Schutzrohr!
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Handauslösetaster; Anzahl: .....
Getrennte leitungsführung oder im Schutzrohr!
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Programmschalter
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....
Installationsart: ☐ Aufputz; ☐ Unterputz; ☐ im Profil

☐ optionaler Schlüsseltaster / Kartenleser
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....
Installationsart: ☐ Aufputz; ☐ Unterputz; ☐ im Profil

☐ optionaler Schlüsseltaster - außen UP
LIYCY 5 x 0,25 mm²; ACHTUNG! Muss vor Montagebeginn bauseits gesetzt werden!

☐ 2) E.Öffner 12 V DC (max 1200 mA) / 24 V DC (max. 600 mA); 100 % ED
LIYCY 2 x 0,34 mm²

☐ 3) Riegelschaltkontakt
LIYCY 2 x 0,25 mm²

☐ 4) optionale Sicherheitssensoren
LIYCY 5 x 0,25 mm²
Installationsart: ☐ Bandseite; ☐ Bandgegenseite

LIYCY, Elektronikkalbel
(flexibel und geschirmt)
maximale Kabellänge 200 m
mögli. Querschnitte:
0,14 / 0,25 / 0,34 mm²

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:	13.12.2016	Vogt	Kabelzugplan SW300 PUSH DIN rechts	
12.01.2018	Vogt	gepr.:				Blatt-Nr.:
		ASSA ABLOY			Zeichnungs-Nr.: KZP-SW300-Push-1-r	

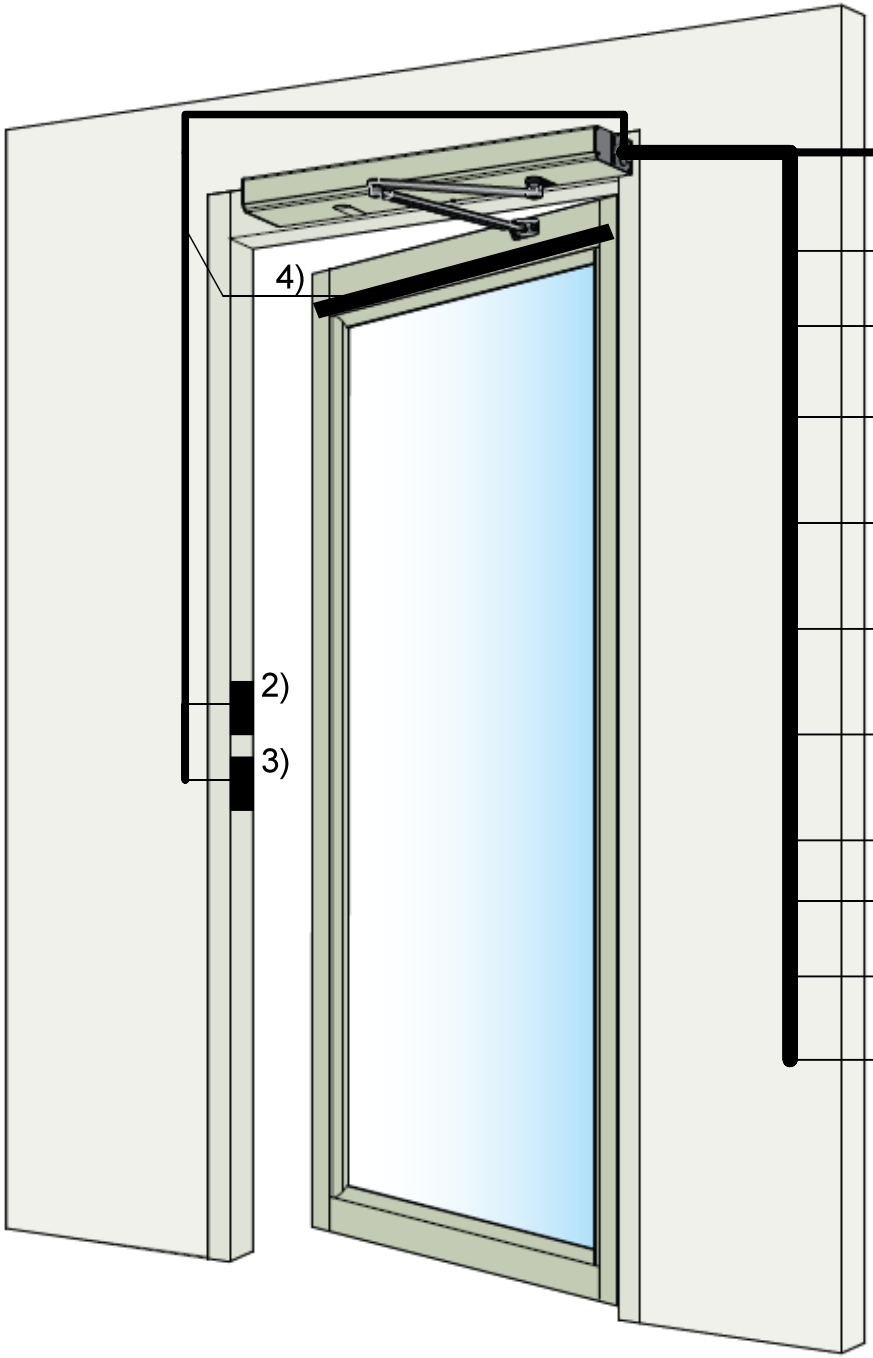

Bauvorhaben: .....

Kunde: .....

☐ bauseitige Netzzuleitung: 230 V AC; 50-60 Hz; max. 10 A
mit bauseitig allpolig abschaltbarem Hauptschalter
NYM 3 x 1,5 mm²

☐ automatische(r) / manuelle(r) innere(r) Impulsgeber
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ automatische(r) / manuelle(r) äußere(r) Impulsgeber
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Rauchschalter; Anzahl: .....
Getrennte leitungsführung oder im Schutzrohr!
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Handauslösetaster; Anzahl: .....
Getrennte leitungsführung oder im Schutzrohr!
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Programmschalter
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....
Installationsart: ☐ Aufputz; ☐ Unterputz; ☐ im Profil

☐ optionaler Schlüsseltaster / Kartenleser
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....
Installationsart: ☐ Aufputz; ☐ Unterputz; ☐ im Profil

☐ optionaler Schlüsseltaster - außen UP
LIYCY 5 x 0,25 mm²; ACHTUNG! Muss vor Montagebeginn bauseits gesetzt werden!

☐ 2) E.Öffner 12 V DC (max 1200 mA) / 24 V DC (max. 600 mA); 100 % ED
LIYCY 2 x 0,34 mm²

☐ 3) Riegelschaltkontakt
LIYCY 2 x 0,25 mm²

☐ 4) optionale Sicherheitssensoren
LIYCY 5 x 0,25 mm²
Installationsart: ☐ Bandseite; ☐ Bandgegenseite

LIYCY, Elektronikkalbel
(flexibel und geschirmt)
maximale Kabellänge 200 m
mögli. Querschnitte:
0,14 / 0,25 / 0,34 mm²

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:	13.12.2016	Vogt	Kabelzugplan SW300 PUSH DIN links	
12.01.2018	Vogt	gepr.:				Blatt-Nr.:
		ASSA ABLOY			Zeichnungs-Nr.: KZP-SW300-Push-1-l	

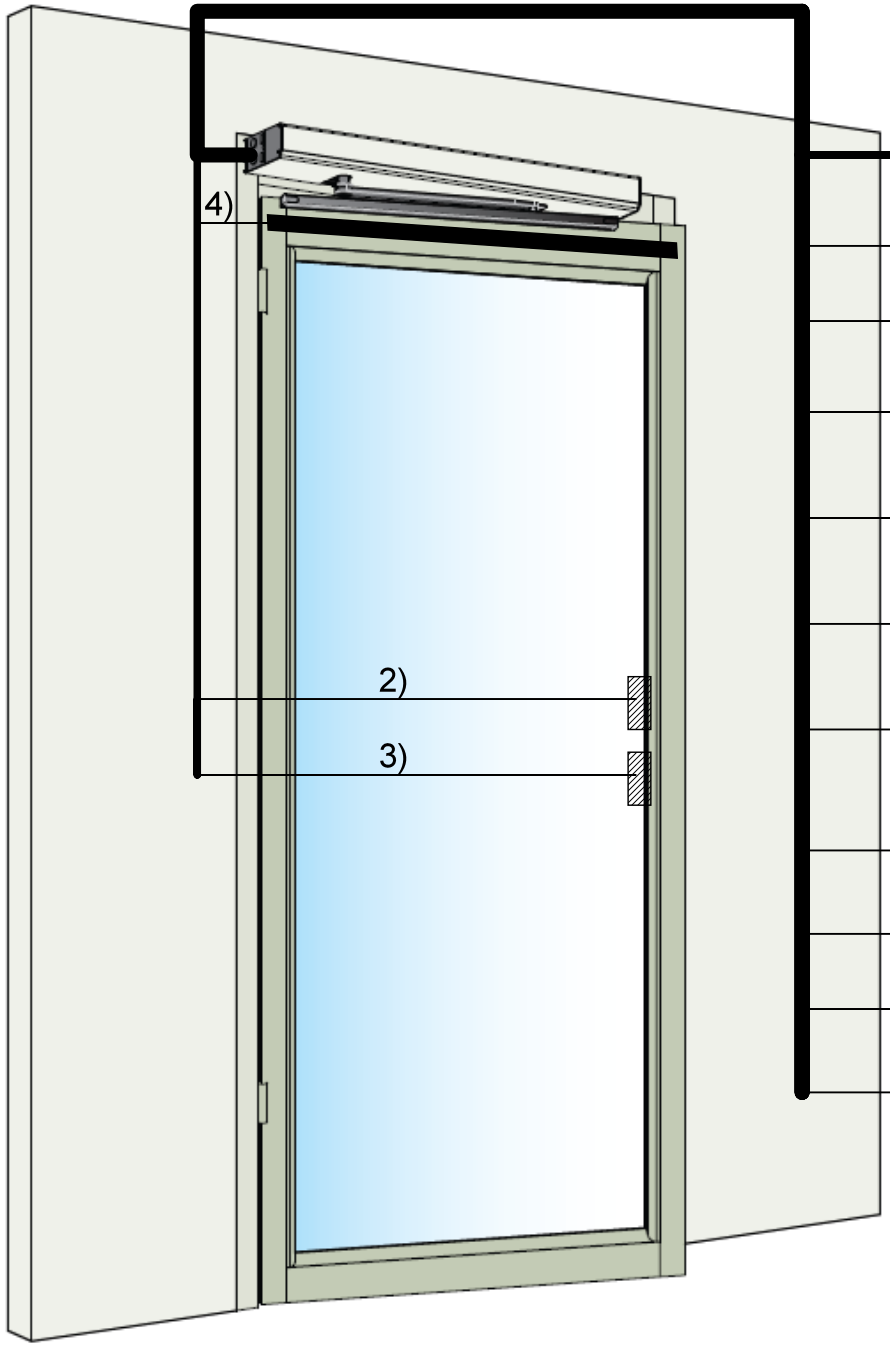

Bauvorhaben: .....

Kunde: .....

☐ bauseitige Netzzuleitung: 230 V AC; 50-60 Hz; max. 10 A
mit bauseitig allpolig abschaltbarem Hauptschalter
NYM 3 x 1,5 mm²

☐ automatische(r) / manuelle(r) innere(r) Impulsgeber
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ automatische(r) / manuelle(r) äußere(r) Impulsgeber
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Rauchschalter; Anzahl: .....
Getrennte leitungsführung oder im Schutzrohr!
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Handauslösetaster; Anzahl: .....
Getrennte leitungsführung oder im Schutzrohr!
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Programmschalter
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....
Installationsart: ☐ Aufputz; ☐ Unterputz; ☐ im Profil

☐ optionaler Schlüsseltaster / Kartenleser
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....
Installationsart: ☐ Aufputz; ☐ Unterputz; ☐ im Profil

☐ optionaler Schlüsseltaster - außen UP
LIYCY 5 x 0,25 mm²; ACHTUNG! Muss vor Montagebeginn bauseits gesetzt werden!

☐ 2) E.Öffner 12 V DC (max 1200 mA) / 24 V DC (max. 600 mA); 100 % ED
LIYCY 2 x 0,34 mm²

☐ 3) Riegelschaltkontakt
LIYCY 2 x 0,25 mm²

☐ 4) optionale Sicherheitssensoren
LIYCY 5 x 0,25 mm²
Installationsart: ☐ Bandseite; ☐ Bandgegenseite

LIYCY, Elektronikkalbel
(flexibel und geschirmt)
maximale Kabellänge 200 m
mögli. Querschnitte:
0,14 / 0,25 / 0,34 mm²

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:	13.12.2016	Vogt	Kabelzugplan SW300 PULL DIN links	
12.01.2018	Vogt	gepr.:				Blatt-Nr.:
		ASSA ABLOY			Zeichnungs-Nr.: KZP-SW300-Push-1-I	

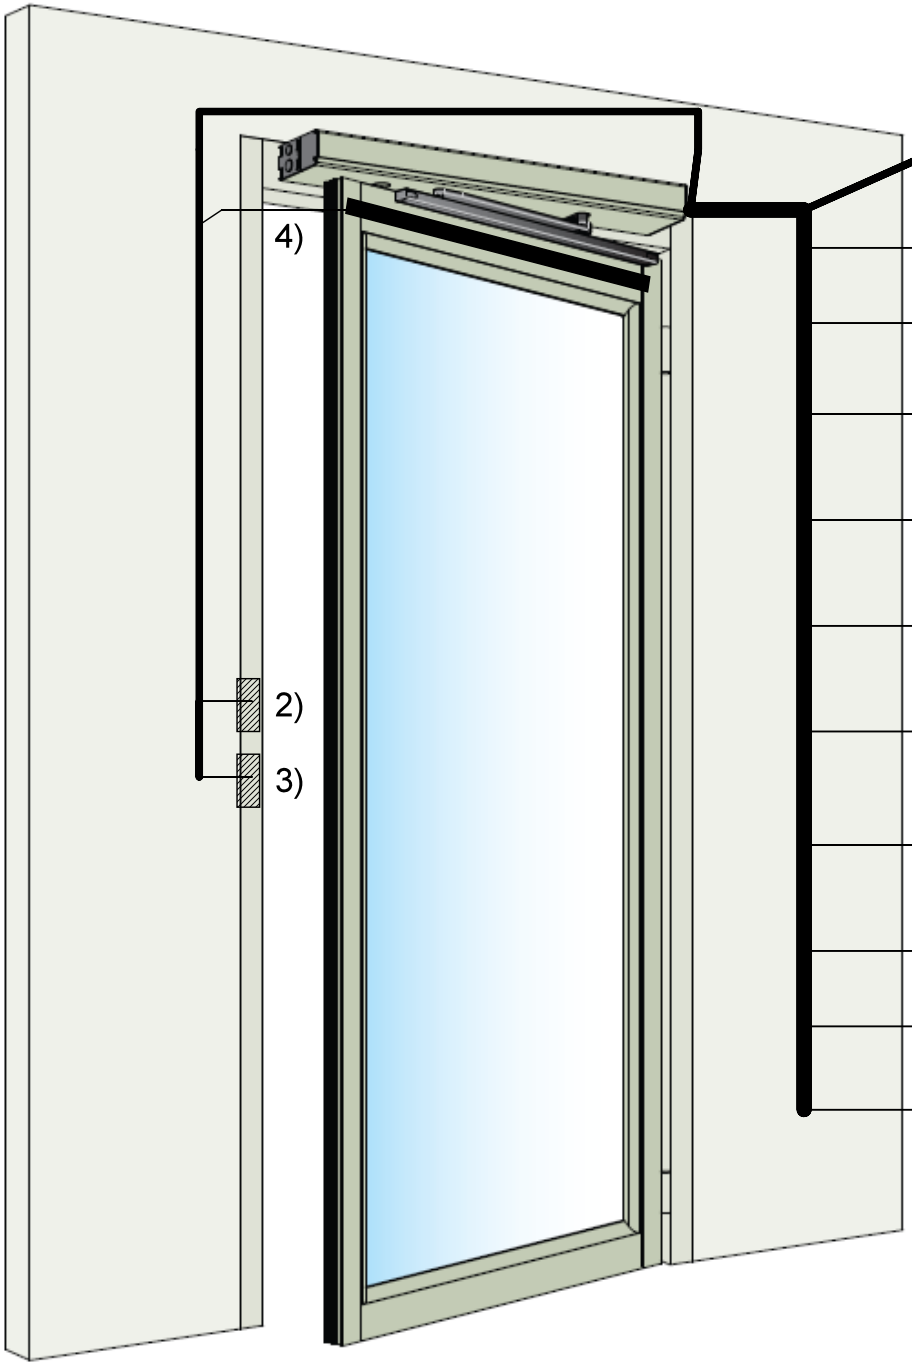

Bauvorhaben: .....

Kunde: .....

☐ bauseitige Netzzuleitung: 230 V AC; 50-60 Hz; max. 10 A
mit bauseitig allpolig abschaltbarem Hauptschalter
NYM 3 x 1,5 mm²

☐ automatische(r) / manuelle(r) innere(r) Impulsgeber
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ automatische(r) / manuelle(r) äußere(r) Impulsgeber
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Rauchschalter; Anzahl: .....
Getrennte leitungsführung oder im Schutzrohr!
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Handauslösetaster; Anzahl: .....
Getrennte leitungsführung oder im Schutzrohr!
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Programmschalter
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....
Installationsart: ☐ Aufputz; ☐ Unterputz; ☐ im Profil

☐ optionaler Schlüsseltaster / Kartenleser
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....
Installationsart: ☐ Aufputz; ☐ Unterputz; ☐ im Profil

☐ optionaler Schlüsseltaster - außen UP
LIYCY 5 x 0,25 mm²; ACHTUNG! Muss vor Montagebeginn bauseits gesetzt werden!

☐ 2) E.Öffner 12 V DC (max 1200 mA) / 24 V DC (max. 600 mA); 100 % ED
LIYCY 2 x 0,34 mm²

☐ 3) Riegelschaltkontakt
LIYCY 2 x 0,25 mm²

☐ 4) optionale Sicherheitssensoren
LIYCY 5 x 0,25 mm²
Installationsart: ☐ Bandseite; ☐ Bandgegenseite

LIYCY, Elektronikkalbel
(flexibel und geschirmt)
maximale Kabellänge 200 m
mögli. Querschnitte:
0,14 / 0,25 / 0,34 mm²

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:	13.12.2016	Vogt	Kabelzugplan SW300 PULL DIN rechts	
12.01.2018	Vogt	gepr.:				Blatt-Nr.:
		ASSA ABLOY			Zeichnungs-Nr.: KZP-SW300-Pull-1-r	

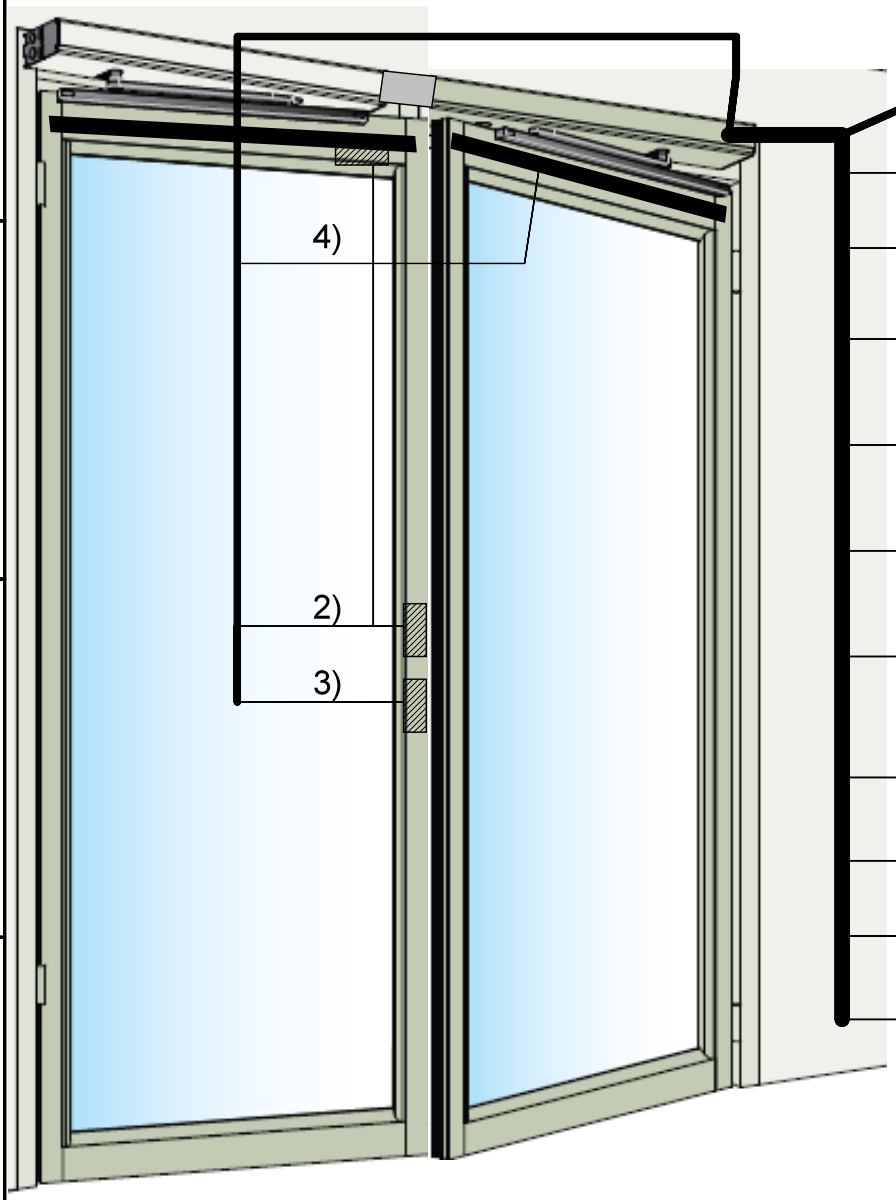

Bauvorhaben: .....

Kunde: .....

☐ bauseitige Netzzuleitung: 230 V AC; 50-60 Hz; max. 10 A
mit bauseitig allpolig abschaltbarem Hauptschalter
NYM 3 x 1,5 mm²

☐ automatische(r) / manuelle(r) innere(r) Impulsgeber
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ automatische(r) / manuelle(r) äußere(r) Impulsgeber
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Rauchschalter; Anzahl: .....
Getrennte leitungsführung oder im Schutzrohr!
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Handauslösetaster; Anzahl: .....
Getrennte leitungsführung oder im Schutzrohr!
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Programmschalter
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....
Installationsart: ☐ Aufputz; ☐ Unterputz; ☐ im Profil

☐ optionaler Schlüsseltaster / Kartenleser
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....
Installationsart: ☐ Aufputz; ☐ Unterputz; ☐ im Profil

☐ optionaler Schlüsseltaster - außen UP
LIYCY 5 x 0,25 mm²; ACHTUNG! Muss vor Montagebeginn bauseits gesetzt werden!

☐ 2) E.Öffner 12 V DC (max 1200 mA) / 24 V DC (max. 600 mA); 100 % ED
LIYCY 2 x 0,34 mm²

☐ 3) Riegelschaltkontakt
LIYCY 2 x 0,25 mm²

☐ 4) optionale Sicherheitssensoren
LIYCY 5 x 0,25 mm²
Installationsart: ☐ Bandseite; ☐ Bandgegenseite

LIYCY, Elektronikkalbel
(flexibel und geschirmt)
maximale Kabellänge 200 m
mögli. Querschnitte:
0,14 / 0,25 / 0,34 mm²

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:	13.12.2016	Vogt	Kabelzugplan SW300 PULL	
12.01.2018	Vogt	gepr.:				Blatt-Nr.:
		ASSA ABLOY			Zeichnungs-Nr.: KZP-SW300-Pull-2	

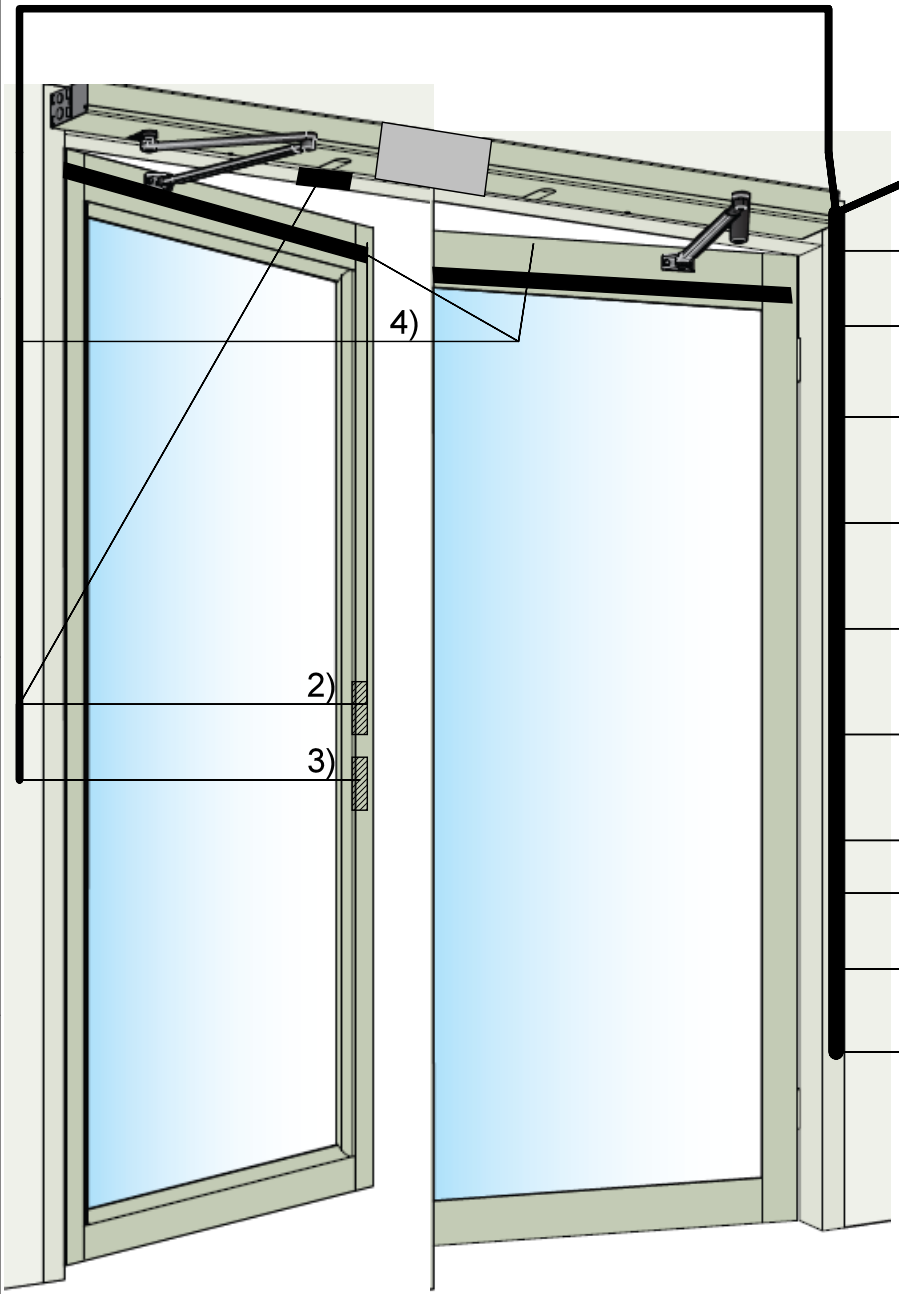

Bauvorhaben: .....

Kunde: .....

☐ bauseitige Netzzuleitung: 230 V AC; 50-60 Hz; max. 10 A
mit bauseitig allpolig abschaltbarem Hauptschalter
NYM 3 x 1,5 mm²

☐ automatische(r) / manuelle(r) innere(r) Impulsgeber
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ automatische(r) / manuelle(r) äußere(r) Impulsgeber
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Rauchschalter; Anzahl: .....
Getrennte leitungsführung oder im Schutzrohr!
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Handauslösetaster; Anzahl: .....
Getrennte leitungsführung oder im Schutzrohr!
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....

☐ optionaler Programmschalter
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....
Installationsart: ☐ Aufputz; ☐ Unterputz; ☐ im Profil

☐ optionaler Schlüsseltaster / Kartenleser
LIYCY 5 x 0,25 mm²; Installationsort: .....
Installationsart: ☐ Aufputz; ☐ Unterputz; ☐ im Profil

☐ optionaler Schlüsseltaster - außen UP
LIYCY 5 x 0,25 mm²; ACHTUNG! Muss vor Montagebeginn bauseits gesetzt werden!

☐ 2) E.Öffner 12 V DC (max 1200 mA) / 24 V DC (max. 600 mA); 100 % ED
LIYCY 2 x 0,34 mm²

☐ 3) Riegelschaltkontakt
LIYCY 2 x 0,25 mm²

☐ 4) optionale Sicherheitssensoren
LIYCY 5 x 0,25 mm²
Installationsart: ☐ Bandseite; ☐ Bandgegenseite

LIYCY, Elektronikkalbel
(flexibel und geschirmt)
maximale Kabellänge 200 m
mögli. Querschnitte:
0,14 / 0,25 / 0,34 mm²

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:	13.12.2016	Vogt	Kabelzugplan SW300 PUSH	
12.01.2018	Vogt	gepr.:				Blatt-Nr.:
		ASSA ABLOY			Zeichnungs-Nr.: KZP-SW300-Push-2	